

חליבת מבכירותינו בסיציליה

ע"י מכונית-מיכלית למחלבה המרכזית הקרובה. בחדר החלב יש מקום לבריכת חלב ניספת. כאמור, הבנייה היא טובה ויפה: קירות המכון מצופים חרסינה ירוקה מעל לאיבוסים, ריצפת חדר-החלב מרוצפת בלטות אדומות מיוחדות וקירות חדר-החלב — חרסינה לבנה, הרצפות ביתר חדרי המכון בנויות ביטון מחוספס. כל המסגרות מבוצעות היטב ובצורה נקיה. עמדות הפרות וקומביין החליבה הותקנו על ידי חברת אלפא-לאוואל באיטליה.

הפיגור בבניית המכון גרם לקשיים רציניים בחליבת העדר, כי כל המבכירות המליטו עד לגמר הקמת המכון. הח' מרדכי מלעז (ואלאך) מגניגה, המנהל את העדר, ולמעשה את משק המבכירות כולו, החליט להתקין צינור וואקום לאורך 50 עמדות באחת מ-2 הסככות בה משור כנות הפרות, על ריפוד עמוק; המבכירות הועברו בקבוצות לסככה זו ונחלבו שם ב-4 יחידות מכונה מיטלטלת. ע"י 3 או 4 עובדים; החלב נשלח למחלבה הקרובה בתום חליבת כל קבוצה

בבואי לסיציליה, בסוף חודש נובמבר, מצאתי את מכון החליבה מוכן (פחות או יותר) להפעלה. המכון תוכנן בזמנו על ידי אנשינו שתיכנונו את כל מבני הבקר באותו משק בסיציליה. לפי התכנית צריך היה להיות המכון בנוי ומוכן לשימוש בחודש אוגוסט, עם תחילת עונת ההמלטה של המבכירות שנמכרו לשם, אך מכל מיני סיבות, שלצוות העובדים שלנו שם לא היתה שליטה עליהן, נסתיימו בניית המכון והתקנת ציוד החליבה רק בחודש נובמבר.

מכון החליבה בנוי היטב; יש בו חדר חליבה עם 9 עמדות כפולות של שדרת-דג, חדרי חלב, מכונות. חדרי שירותים ומשרד. בחצר ההמתנה העגולה יש מקום ל-100 פרות. המכון מצויד בקומביין חליבה אלפאמאטיק מהדגם המקובל אצלנו. הפרות מקבלות מזון מרוכז בעת החליבה. לעת-עתה מוגש המזון לאיבוס ביד; בעתיד תותקן קרונית. דוגמת זו הפועלת בעיקר-המפרץ. בחדר החלב יש בריכת קירור בעלת קיבול של 2,500 ליטר. עם תום כל חליבה, מובל החלב



עדר המבכירות בסיציליה בחצר הסככה


את עמדות החליבה ע"י התקנת צינור חזה נוסף וע"י התקנת מסגרת על השער הקדמי לשם דחיית המבכירה הראשונה אחורנית, כי התברר שהעמדות היו גדולות מדי בשביל פרות שכולן בגיל של מבכירות. אני מניח שבמרוצת הזמן, כשהמבכירות יהיו "פרות", יהיה צורך להוציא את הצנרת הנוספת הזאת.

בסופו של דבר עבר המיבצע כולו בשלום. ב"הרצת" החליבה במכון עסקתי 9 ימים. נדמה לי, שבעזרתו הפעילה והיעילה מאוד של מרדכי הצלחתי להכניס את 4 העובדים הקבועים למשרת חליבה טוב.

בתעלת החולב עובדים 3 פועלים, כל אחד עם 3 יחידות חליבה, והעובד הרביעי עסוק מסביב לחליבה ומטפל בהכנסת הפרות למכון והוצאתן החוצה, העברת הקבוצה מהסככה וכו'. בצורה זו יכולים שלושת החולבים להקדיש את כל זמנם וכל תשומת-לבם אך ורק לחליבה. בגמר שהותי במשק נמשכה החליבה פחות

בכדים פלאסטיים בקיבול של 50 ליטר. מובן, שחליבה כזו לא היתה לטובת העדר ולכן מפליא למדי שבתנאים אלה הניבו המבכירות בביקורת החלב האחרונה (ביום הגיעי לסיציליה) 20 ק"ג חלב בממוצע בשתי חליבות; מה גם כשהעדר סבל קשה מאוד בחודשים הראשונים בסיציליה מחמת שיבושים בהספקת מזון, שטפונות וכו'. אחרי השלמת הסידורים האחרונים במכון ו"חינוך" המבכירות לכניסה לעמדות החליבה, החלה החליבה במכון ב-1 בדצמבר. לרגל הקשיים בחליבה במכונה המיטלטלת בסככה ובגלל המספר המצומצם של עובדים, החלטנו להעביר לחליבה במכון את כל העדר בבת אחת. כל מי שהתנסה בעבר בהעברת עדר ממכונה מיטלטלת למכון יבין שפעולה זו בעדר כה גדול גורמת לבילבול לא קטן, ואכן זה מה שהיה צפוי לנו בסיציליה והוא מה שקרה.

בנוסף לכך יש לציין שמדובר הפעם בעדר המורכב כולו מבכירות. אגב — נאלצנו להצר

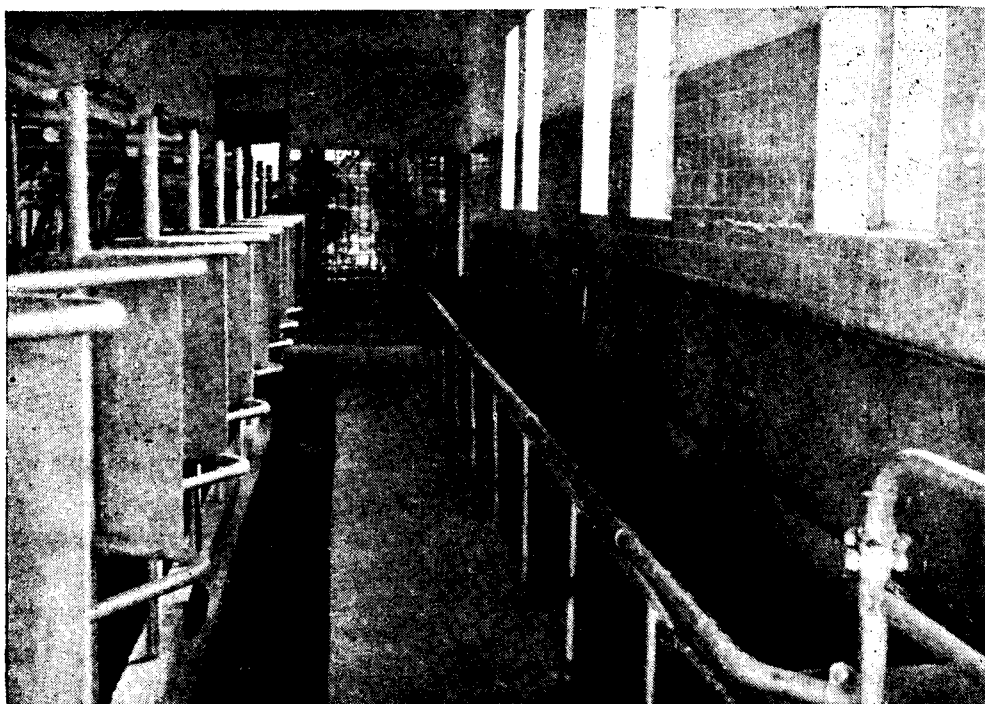

מכון החליבה ב"משק מבכירותינו" בסיציליה

אני, אישית, נהניתי מהשקט בזמן החליבה ואין לי ספק, שעבודתם הבלתי מבוהלת של החולבים תרמה לא מעט להצלחת ההדרכה.

המשק „שלנו” שבסציליה מהווה רק כעין „סניף” של החווה כולה, בה מחזיקים כ־1,300 פרות הנחלבות ב־3 מקומות שונים: כ־400 נחלבות במכון חליבה דומה לזה „שלנו”, היתר נחלבות ב־2 רפתות גדולות בקומביין חליבה עם „צינורות סביב לרפת”.

נדרשתי שהחליבה גרועה למדי ותנוגים פסולים בהחלט בכל 3 מקומות החליבה האלה. נתבקשתי לבדוק ולהציע הצעות, אך אף לדעתי סיכוי רציני לשיפורים שם, כי אין זה ענין של הצעות בלבד, אלא של כושר ביצוע ופיקוח יעיל.

אני בטוח שבמשק „מבכירותינו” יבוצע הפיקוח הזה ואני סומך על כושרם של עובדינו שם שהוכיחו יכולת רבה בתנאים שלא תמיד היו אידיאליים.

חי הברון

התאחדות מגדלי בקר

תל־אביב, דצמבר 1969

מ־2½ שעות, כשהעברת קבוצת הפרות השניה של 100 פרות „גולה” כרבע שעה משום שהת־חלנו להעביר קבוצה זו רק לאחר שהפרה האחר־רונה של הקבוצה הראשונה חזרה לסככה.

בעתיד, כשהפרות יסתגלו לשיגרת ההליכה למכון, אפשר יהיה לקצר את משך החליבה ע״י העברת הקבוצה השניה בעוד נחלבות הפרות האחרונות של קבוצה א’.

הנהגנו את שיטת „החליבה המידית”, הנהוגה ברבים מהמשקים בארץ, אם כי יהיה קשה להתגבר על נוהגים ישנים של חליבה שאינם מוגבלים לסציליה בלבד, כגון — הכנה בלתי מספקת, איחור בהתחלת החליבה, חליבת־יתר וכו’. אני סומך על מרדכי שיקפיד על ביצוע החליבה לפי השיטה שהנהגנו. יש להדגיש שמצאתי נכונות רבה מצד העובדים המקומיים לבצע את ההוראות שנתתי, מה גם שהשתכנעו ש„זה הולך”.

מקרי דלקות העטין המעטים שמצאתי עם הפעלת המכון נתחסלו כמעט כולם. העטינים נשמרו נקיים יותר, ובסוף החליבה לא נימצא במסננת גבן, וכמעט שלא היה בה ליכלוך אחר.

מכתב למערכת

בעקבות פירסום רשימתי „ביתן החליבה ברפת המושבית” בחוברת 104 של „משק הבקר והחלב” העיר לי הח’ ת. הברון הערה מוצדקת אשר ברצוני לבקשכם שתביאו אותה לידיעת ציבור הבוקרים בחקדם.

בקטע הדן באופן הטיפול בציוד כתוב:

„לקראת מילוי הצינורות יש להפסיק את פעולת המפעמים”. במשפט זה חסרה מלה אחת ויש לתקן את המשפט כדלקמן: „לקראת גמר מילוי הצינורות יש להפסיק את פעולת המפעמים”.

החסבר לשינוי הקטן הוא: רצוי לבצע את כל תהליך השטיפה, כולל מילוי הצינורות, כאשר הפולסאטורים (מפעמים) עודם פועלים; במצב זה הבטנות הן בתנועה, דבר המייעל את פעולת השטיפה.

רק כאשר הצינורות כמעט מלאות יש לסגור את ברוי המפעמים — מחשש שהמים החוזרים מהצינורות לקו הוואקום יגיעו גם למפעם.

דורך שפירא