

ספיקת הוואקום במכון חליבה – תיקון טעות

הקורא מתבקש להביא בחשבון כי בישראל עשויות הספיקות להיות נמוכות מאלו שצוינו וזאת עקב השוני במהירויות אשר נובע מהשוני במערכות החשמל הנהוגות אצלנו ובארה"ב. היחס בין הנתונים המתוקנים לבין אלה המתאימים ללחץ הנמוך נשאר כפי שהובא במאמרי. תודתי נתונה לזאב שצר על שהיפנה את תשומת לבי לטעות זו.


רם שגיא,


קורנל, ארה"ב

בטבלה 1 אשר במאמר הנ"ל, שהופיע ב"משק הבקר והחלב" 164, נפלה טעות מצערת בציטוט ספיקת הוואקום של שתיים מהמשאבות. נתוני הספיקה ברמה של 50 kPa (38 ס"מ כספית) הינם כלהלן:
משאבה FR3 (rpm 1,500)
צ"ל 850 ליטר/דקה ולא 1,130,
משאבה FR4 (rpm 1,500)
צ"ל 1,350 ליטר/דקה ולא 2,690.
ספיקתה של משאבה FR5 (rpm 1,020) אשר לא הוזכרה בטבלה שבמאמר, הינה 2,840 ליטר/דקה.

בשולחן את טפסי שקילת החלב (גליון שקילות העדר) למחשב, אל תשכח נא לצרף את הטופס להעברת הגליון

אחים פולק בשרות הרפת:

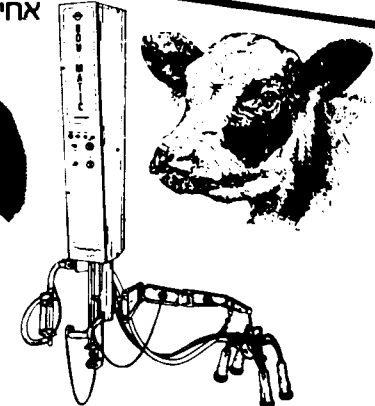



**המאוררים
המעולים בעולם**
מבחר דגמים מיוחד לרפתות ולסככות.

**ציוד חדיש לרפתות
ולמכוני חליבה**

מסירי גביעים, מכונות חליבה, מיכלי חלב, מתקני שטיפה אוטומטיים ומיכלי אגירת חום ברפת מקונצרו מכוני החליבה פועלים כבר בהצלחה בקיבוצים: סער, עין החורש ולביא

BOU-MATIC
Dairy Equipment Co.
DEC
ארה"ב

אחים פולק יעוץ והדרכה: תל אביב, רח' לינקולן 11
ת.ד. 884 • טל. 291236-9